


0,4kV ON und HA für LIS in Station 630kVA auflegen

2x NA2XS(F)2Y 3x1x240mm² in KSR DN 160

8x NAYY 4x240mm² (6x ON, 2x HA LIS) in KSR 125
zusätzlich 2x KSR 126 als Reserve

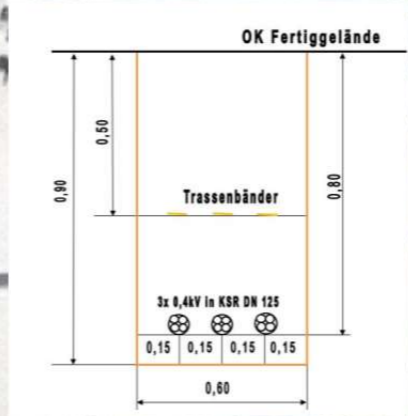

ÜM auf Bestandskabel

4x NAYY 4x240mm² (2x ON, 2x HA LIS) in KSR 125

3x NAYY 4x240mm² (1x ON, 2x HA LIS) in KSR 125

